


Plan du réseau de distribution

Date : 08-08-1997
Mise à jour : 20-12-2010
Dessiné par : C. NUSS

Report des extensions : 11-03-2011
sur la base du Plan de Zonage
reçu le 01-03-2011

Commentaire:
Dernier PA-PI: 155
Dernier Hydrant: 147

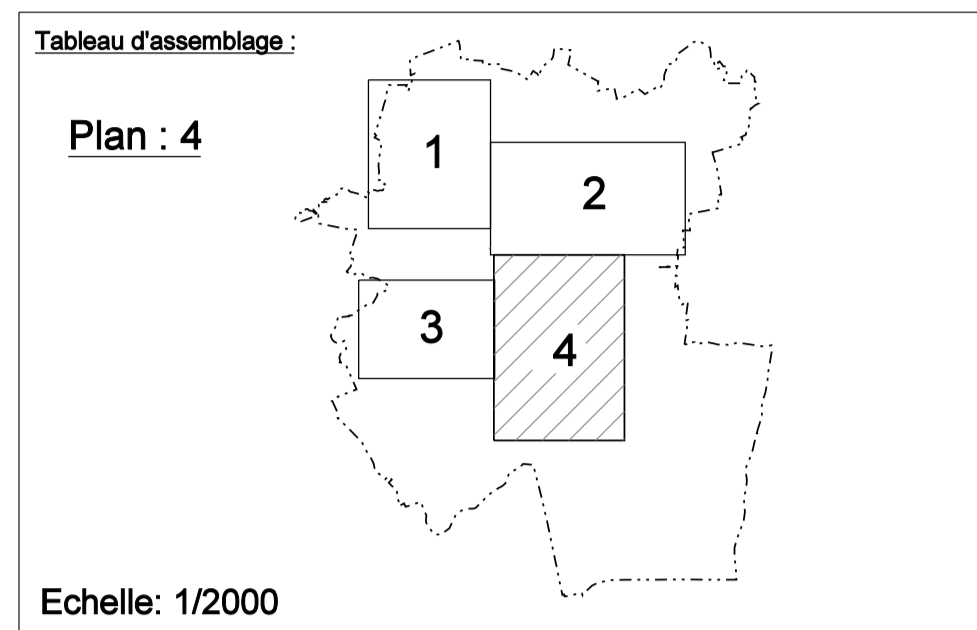

REPRODUCTION SOUMISE A AUTORISATION PREALABLE DU S.D.E.A

Légende Eau Potable :

- | | | |
|-----------------------------------|--|---------------------------------|
| — Réseau d'eau (Brute) | ○ Réservoir | — Branchement |
| — Réseau d'eau (Basse Pression) | ○ Station de pompage | — Regard de bornage |
| — Réseau d'eau (Haute Pression) | ○ Station relais | ○ Ventouse |
| — Réseau d'eau (Moyenne Pression) | ○ Station de traitement | ○ Cône de réduction |
| ○ Vanne ouverte | ○ Source | ○ Hydrant d'abréviation (HA) |
| ○ M Vanne fermée | ○ Puits | — Vidange, Purge ou Abération |
| ○ Robinet prise | ○ Brise-charge | — Blochong |
| ● Poteau d'incendie (PI) | ○ Réducteur ou Stabilisateur de pression | — Plaque pleine |
| ● Poteau Auxiliaire (PA) | ○ Compléteur | — Séparateur de tronçons |
| ● Hydrant (H) | ○ Stabilisateur d'écoulement | — Borne fontaine |
| ■ Clème Incendie (Raccordée) | ○ Filte à tamis | — Câble ouvrage |
| ■ Clème Incendie (Non raccordée) | ○ Clapet anti retour | — Conduite de vidange |
| ■ Puits d'incendie (Non raccordé) | ○ Crépine | — Plan ou recouvrement existant |
| ■ Vanne d'incendie | ○ Pompe | — N° d'inventaire du tronçon |
| | | — Numéro de l'attache |

